

### 3 Tarifblad (forbrugskunder)

TREFOR El-net A/S

Gældende fra: \_\_\_\_\_ 1. juli 2020 \_\_\_\_\_

Ekskl. moms

|   |    |       | Tariffer (øre/kWh)  |      |       |           |
|---|----|-------|---------------------|------|-------|-----------|
|   |    |       | Tidsdifferentiering |      |       | Flad/gns. |
|   |    |       | Lav                 | Høj  | Spids |           |
| A | A0 | A 0   | 0,65                | 0,65 | 0,65  | 0,65      |
|   | AH | A høj | 0,41                | 0,49 | 0,72  | 0,51      |
|   | AL | A lav | 0,95                | 1,40 | 1,97  | 1,34      |

|   |      |                     |      |      |      |      |
|---|------|---------------------|------|------|------|------|
| B | BH   | Bhøj                | 0,63 | 2,39 | 4,98 | 2,26 |
|   | BH04 | B høj 0,4 kV måling | 0,81 | 2,70 | 5,40 | 2,54 |
|   | BL10 | B lav 10 kV måling  | 2,00 | 4,69 | 8,13 | 4,36 |
|   | BL   | B lav               | 2,18 | 5,00 | 8,55 | 4,64 |

|   |   |   |      |       |      |  |
|---|---|---|------|-------|------|--|
| C | C | C | 5,65 | 27,53 | 7,85 |  |
|---|---|---|------|-------|------|--|

Inkl. moms

25%

|   |    |       | Tariffer (øre/kWh)  |      |       |           |
|---|----|-------|---------------------|------|-------|-----------|
|   |    |       | Tidsdifferentiering |      |       | Flad/gns. |
|   |    |       | Lav                 | Høj  | Spids |           |
| A | A0 | A 0   | 0,81                | 0,81 | 0,81  | 0,81      |
|   | AH | A høj | 0,51                | 0,61 | 0,90  | 0,64      |
|   | AL | A lav | 1,18                | 1,75 | 2,46  | 1,68      |

|   |      |                     |      |      |       |      |
|---|------|---------------------|------|------|-------|------|
| B | BH   | Bhøj                | 0,79 | 2,99 | 6,23  | 2,83 |
|   | BH04 | B høj 0,4 kV måling | 1,01 | 3,38 | 6,75  | 3,18 |
|   | BL10 | B lav 10 kV måling  | 2,50 | 5,86 | 10,16 | 5,45 |
|   | BL   | B lav               | 2,72 | 6,25 | 10,68 | 5,80 |

|   |   |   |      |       |      |  |
|---|---|---|------|-------|------|--|
| C | C | C | 7,06 | 34,41 | 9,81 |  |
|---|---|---|------|-------|------|--|

| Abonnement (kr./år) |          |
|---------------------|----------|
| Time                | Skabelon |
| 4.656,0             |          |
| 4.656,0             |          |
| 3.504,0             |          |

|         |   |
|---------|---|
| 3.504,0 |   |
| 780,0   |   |
| 3.504,0 |   |
| 780,0   | - |

|       |       |
|-------|-------|
| 492,0 | 468,0 |
|-------|-------|

| Abonnement (kr./år) |          |
|---------------------|----------|
| Time                | Skabelon |
| 5.820,0             | -        |
| 5.820,0             | -        |
| 4.380,0             | -        |

|         |   |
|---------|---|
| 4.380,0 | - |
| 975,0   | - |
| 4.380,0 | - |
| 975,0   | - |

|       |       |
|-------|-------|
| 615,0 | 585,0 |
|-------|-------|

## 6 Tarifblad for egenproducenter og producenter

TREFOR El-net A/S

Gældende fra: 1. juli 2020

| Ekskl. moms |       | Tariffer (øre/kWh)  |      |       |           |  |
|-------------|-------|---------------------|------|-------|-----------|--|
|             |       | Tidsdifferentiering |      |       | Flad/gns. |  |
|             |       | Lav                 | Høj  | Spids |           |  |
| A           | A 0   |                     |      |       |           |  |
|             | A høj | 0,00                | 0,00 | 0,00  | 0,00      |  |
|             | A     | 0,00                | 0,00 | 0,00  | 0,00      |  |
|             | A lav | 0,95                | 1,40 | 1,97  | 1,34      |  |
| B           | B høj | 0,63                | 2,39 | 4,98  | 2,26      |  |
|             | B     | 0,00                | 0,00 | 0,00  | 0,00      |  |
|             | B lav | 2,18                | 5,00 | 8,55  | 4,64      |  |
| C           | C     | 5,65                |      | 27,53 | 7,85      |  |

| Inkl. moms<br>25% |       | Tariffer (øre/kWh)  |      |       |           |  |
|-------------------|-------|---------------------|------|-------|-----------|--|
|                   |       | Tidsdifferentiering |      |       | Flad/gns. |  |
|                   |       | Lav                 | Høj  | Spids |           |  |
| A                 | A 0   |                     |      |       |           |  |
|                   | A høj | 0,00                | 0,00 | 0,00  | 0,00      |  |
|                   | A     | 0,00                | 0,00 | 0,00  | 0,00      |  |
|                   | A lav | 1,18                | 1,75 | 2,46  | 1,68      |  |
| B                 | B høj | 0,79                | 2,99 | 6,23  | 2,83      |  |
|                   | B     | 0,00                | 0,00 | 0,00  | 0,00      |  |
|                   | B lav | 2,72                | 6,25 | 10,68 | 5,80      |  |
| C                 | C     | 7,06                |      | 34,41 | 9,81      |  |

| Abonnement (kr./år) |      |        |      |        |                  |
|---------------------|------|--------|------|--------|------------------|
| Grp. 1              | Time | Grp. 2 | Time | Grp. 4 | Time Grp. 5 og 6 |
| 0                   |      | 0      |      | 0      | 0                |
| 0                   |      | 0      |      | 0      | 0                |
| 3.540               |      | 3.540  |      | 0      | 0                |
| 3.540               |      | 3.540  |      | 0      | 0                |
| 0                   |      | 0      |      | 0      | 0                |
| 816                 |      | 816    |      | 816    | 816              |
| 0                   |      | 504    |      | 504    | 504              |

| Abonnement (kr./år) |        |        |             |          |       |
|---------------------|--------|--------|-------------|----------|-------|
| Grp. 1              | Grp. 2 | Grp. 4 | Grp. 5 og 6 | Skabelon |       |
| 0                   |        | 0      |             | 0        | 0     |
| 0                   |        | 0      |             | 0        | 0     |
| 4.425               |        | 4.425  |             | 0        | 0     |
| 4.425               |        | 4.425  |             | 0        | 0     |
| 0                   |        | 0      |             | 0        | 0     |
| 1.020               |        | 1.020  |             | 1.020    | 1.020 |
| 0                   |        | 630    |             | 630      | 630   |

| Rådighed (øre/kWh) |
|--------------------|
| 0,00               |
| 0,00               |
| 0,42               |
| 1,02               |
| 0,00               |
| 3,11               |
| 5,58               |

| Rådighed (øre/kWh) |
|--------------------|
| 0,00               |
| 0,00               |
| 0,53               |
| 1,28               |
| 0,00               |
| 3,89               |
| 6,98               |

| Produktionsmåler (kr./år) |        |        |       |             |       |          |       |
|---------------------------|--------|--------|-------|-------------|-------|----------|-------|
| Grp. 1                    | Grp. 2 | Grp. 4 |       | Grp. 5 og 6 |       | Skabelon |       |
| Time                      | Time   | Time   | Skbl. | Time        | Skbl. | Time     | Skbl. |
| 0                         | 0      | 0      | 0     | 0           | 0     | 0        | 0     |
| 0                         | 0      | 0      | 0     | 0           | 0     | 0        | 0     |
| 3.430                     | 3.430  | 0      | 0     | 0           | 0     | 0        | 0     |
| 3.430                     | 3.430  | 0      | 0     | 0           | 0     | 0        | 0     |
| 0                         | 0      | 0      | 0     | 0           | 0     | 0        | 0     |
| 706                       | 706    | 706    | 0     | 706         | 0     | 0        | 0     |
| 0                         | 430    | 430    | 396   | 430         | 396   | 430      | 396   |


| Produktionsmåler (kr./år) |        |        |       |             |       |          |       |
|---------------------------|--------|--------|-------|-------------|-------|----------|-------|
| Grp. 1                    | Grp. 2 | Grp. 4 |       | Grp. 5 og 6 |       | Skabelon |       |
| Time                      | Time   | Time   | Skbl. | Time        | Skbl. | Time     | Skbl. |
| 0                         | 0      | 0      | 0     | 0           | 0     | 0        | 0     |
| 0                         | 0      | 0      | 0     | 0           | 0     | 0        | 0     |
| 4.288                     | 4.288  | 0      | 0     | 0           | 0     | 0        | 0     |
| 4.288                     | 4.288  | 0      | 0     | 0           | 0     | 0        | 0     |
| 0                         | 0      | 0      | 0     | 0           | 0     | 0        | 0     |
| 883                       | 883    | 883    | 0     | 883         | 0     | 0        | 0     |
| 0                         | 538    | 538    | 495   | 538         | 495   | 538      | 495   |

| Produktionsabon. (kr./år) |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Kraftværk                 | Vindmølle BEK 1063 |
| 0                         | 0                  |
| 0                         | 0                  |
| 3.432                     | 0                  |
| 3.432                     | 204                |
| 0                         | 0                  |
| 696                       | 204                |
| 408                       | 180                |

| Produktionsabon. (kr./år) |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Kraftværk                 | Vindmølle BEK 1063 |
| 0                         | 0                  |
| 0                         | 0                  |
| 4.290                     | 0                  |
| 4.290                     | 255                |
| 0                         | 0                  |
| 870                       | 255                |
| 510                       | 225                |

TREFOR El-net A/S

Gældende fra: 1. juli 2020

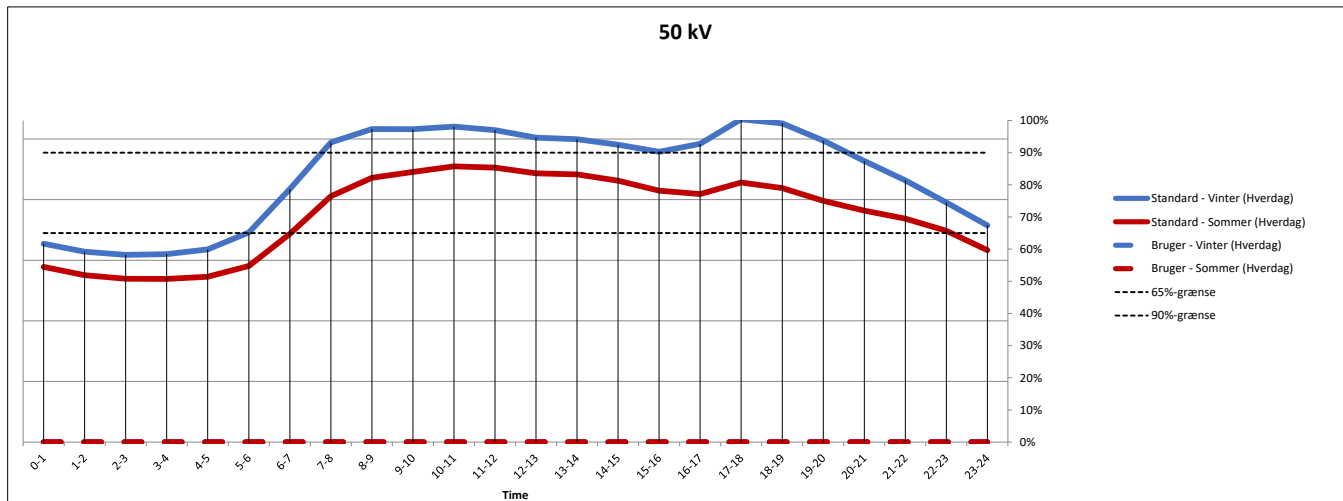

| Time  | Hverdage |        |
|-------|----------|--------|
|       | Vinter   | Sommer |
| 0-1   | ●        | ●      |
| 1-2   | ●        | ●      |
| 2-3   | ●        | ●      |
| 3-4   | ●        | ●      |
| 4-5   | ●        | ●      |
| 5-6   | ●        | ●      |
| 6-7   | ●        | ●      |
| 7-8   | ●        | ●      |
| 8-9   | ●        | ●      |
| 9-10  | ●        | ●      |
| 10-11 | ●        | ●      |
| 11-12 | ●        | ●      |
| 12-13 | ●        | ●      |
| 13-14 | ●        | ●      |
| 14-15 | ●        | ●      |
| 15-16 | ●        | ●      |
| 16-17 | ●        | ●      |
| 17-18 | ●        | ●      |
| 18-19 | ●        | ●      |
| 19-20 | ●        | ●      |
| 20-21 | ●        | ●      |
| 21-22 | ●        | ●      |
| 22-23 | ●        | ●      |
| 23-24 | ●        | ●      |

| Tabel: T.9.1.2          |       | Lav | Høj | Spids | Samlet |
|-------------------------|-------|-----|-----|-------|--------|
| Tarif - A høj           | Index | 80  | 96  | 141   | 100    |
| Tarif - A lav           | Index | 71  | 104 | 146   | 100    |
| <b>Vinter - Hverdag</b> |       |     |     |       |        |
| Standard                | Timer | 6   | 5   | 13    | 24     |
| Bruger                  | MWh   | 18% | 20% | 62%   | 100%   |
| <b>Sommer - Hverdag</b> |       |     |     |       |        |
| Standard                | Timer | 8   | 16  | 0     | 24     |
| Bruger                  | MWh   | 26% | 74% | 0%    | 100%   |

**Følgende dage er defineret som lavlast dage:**


- |                      |              |
|----------------------|--------------|
| Alle weekender       | 2. pinsedag  |
| 1. januar            | 1. maj       |
| Skærtorsdag          | 5. juni      |
| Langfredag           | 24. december |
| 2. påskedag          | 25. december |
| St. bededag          | 26. december |
| Kristihimmelfartsdag | 31. december |

Bemærkning: Der er ikke en direkte sammenhæng mellem figur, trafiklys og tabel i denne rapport.

Figuren viser de respektive døgnbelastningskurver i forhold til de fastsatte grænser for lav-, høj- og spidslast (eksempelvis henholdsvis 65% og 90% af max belastning). Trafiklyset viser inddelingen i lastperioder time for time efter en manuel tilpasning af trafiklyset. Tabellen viser hvor stor en del af forbruget, der kan henføres til de forskellige lastperioder i overensstemmelse med den manuelle tilpasning af lastperioderne (trafiklyset).

TREFOR El-net A/S

Gældende fra: 1. juli 2020

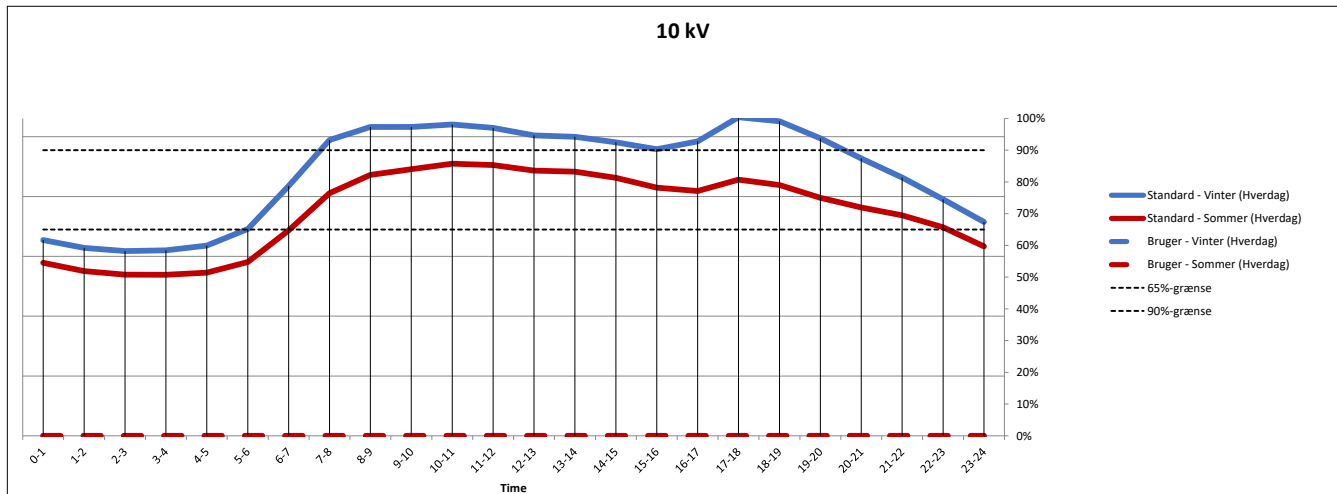

| Time  | Hverdage |        |
|-------|----------|--------|
|       | Vinter   | Sommer |
| 0-1   | ●        | ●      |
| 1-2   | ●        | ●      |
| 2-3   | ●        | ●      |
| 3-4   | ●        | ●      |
| 4-5   | ●        | ●      |
| 5-6   | ●        | ●      |
| 6-7   | ●        | ●      |
| 7-8   | ●        | ●      |
| 8-9   | ●        | ●      |
| 9-10  | ●        | ●      |
| 10-11 | ●        | ●      |
| 11-12 | ●        | ●      |
| 12-13 | ●        | ●      |
| 13-14 | ●        | ●      |
| 14-15 | ●        | ●      |
| 15-16 | ●        | ●      |
| 16-17 | ●        | ●      |
| 17-18 | ●        | ●      |
| 18-19 | ●        | ●      |
| 19-20 | ●        | ●      |
| 20-21 | ●        | ●      |
| 21-22 | ●        | ●      |
| 22-23 | ●        | ●      |
| 23-24 | ●        | ●      |

| Tabel: T.9.1.3          |       | Lav | Høj | Spids | Samlet |
|-------------------------|-------|-----|-----|-------|--------|
| Tarif - B høj           | Index | 28  | 106 | 220   | 100    |
| Tarif - B               | Index | 47  | 108 | 184   | 100    |
| <b>Vinter - Hverdag</b> | Timer | 6   | 5   | 13    | 24     |
| Standard                | MWh   | 18% | 20% | 62%   | 100%   |
| Bruger                  | MWh   | -   | -   | -     | 0%     |
| <b>Sommer - Hverdag</b> | Timer | 8   | 16  | 0     | 24     |
| Standard                | MWh   | 26% | 74% | 0%    | 100%   |
| Bruger                  | MWh   | -   | -   | -     | 0%     |

**Følgende dage er defineret som lavlast dage:**


- |                      |              |
|----------------------|--------------|
| Alle weekender       | 2. pinsedag  |
| 1. januar            | 1. maj       |
| Skærtorsdag          | 5. juni      |
| Langfredag           | 24. december |
| 2. påskedag          | 25. december |
| St. bededag          | 26. december |
| Kristihimmelfartsdag | 31. december |

Bemærkning: Der er ikke en direkte sammenhæng mellem figur, trafiklys og tabel i denne rapport.

Figuren viser de respektive døgnbelastningskurver i forhold til de fastsatte grænser for lav-, høj- og spidslast (eksempelvis henholdsvis 65% og 90% af max belastning). Trafiklyset viser inddelingen i lastperioder time for time efter en manuel tilpasning af trafiklyset. Tabellen viser hvor stor en del af forbruget, der kan henføres til de forskellige lastperioder i overensstemmelse med den manuelle tilpasning af lastperioderne (trafiklyset).

TREFOR El-net A/S

Gældende fra: 1. juli 2020

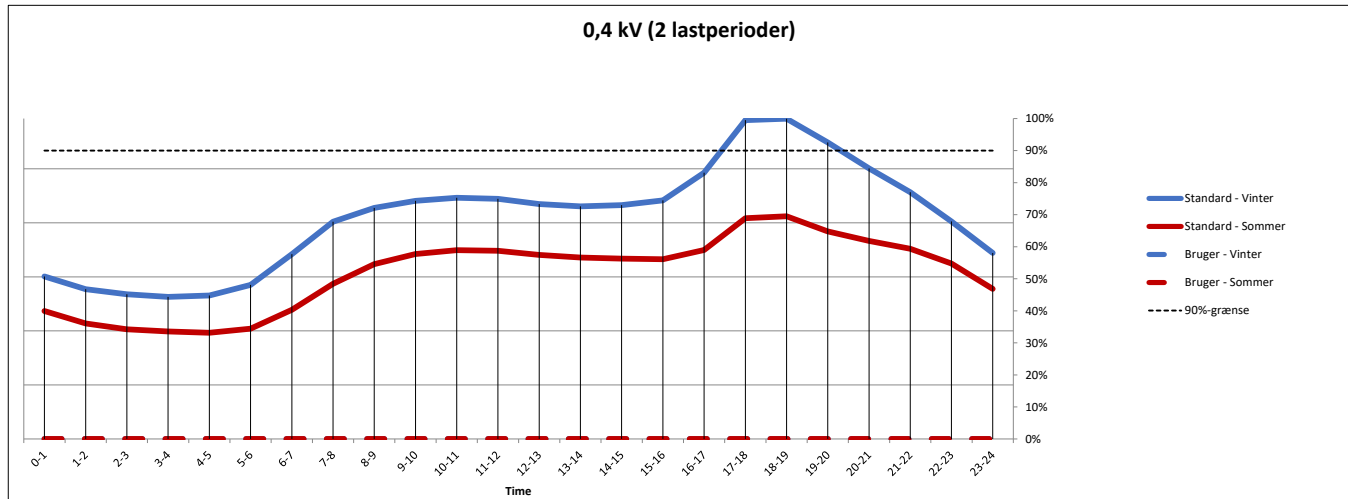

| Time  | Hverdage og weekend* |        |
|-------|----------------------|--------|
|       | Vinter               | Sommer |
| 0-1   | ●                    | ●      |
| 1-2   | ●                    | ●      |
| 2-3   | ●                    | ●      |
| 3-4   | ●                    | ●      |
| 4-5   | ●                    | ●      |
| 5-6   | ●                    | ●      |
| 6-7   | ●                    | ●      |
| 7-8   | ●                    | ●      |
| 8-9   | ●                    | ●      |
| 9-10  | ●                    | ●      |
| 10-11 | ●                    | ●      |
| 11-12 | ●                    | ●      |
| 12-13 | ●                    | ●      |
| 13-14 | ●                    | ●      |
| 14-15 | ●                    | ●      |
| 15-16 | ●                    | ●      |
| 16-17 | ●                    | ●      |
| 17-18 | ●                    | ●      |
| 18-19 | ●                    | ●      |
| 19-20 | ●                    | ●      |
| 20-21 | ●                    | ●      |
| 21-22 | ●                    | ●      |
| 22-23 | ●                    | ●      |
| 23-24 | ●                    | ●      |

| Tabel: T.9.1.4 |       | Normal | Spids |  | Samlet |
|----------------|-------|--------|-------|--|--------|
| Tarif C        | Index | 72     | 351   |  | 100    |
| <b>Vinter</b>  |       |        |       |  |        |
| Standard       | Timer | 21     | 3     |  | 24     |
| Bruger         | MWh   | 82%    | 18%   |  | 100%   |
|                | MWh   | -      | -     |  | 0%     |
| <b>Sommer</b>  |       |        |       |  |        |
| Standard       | Timer | 24     | 0     |  | 24     |
| Bruger         | MWh   | 100%   | 0%    |  | 100%   |
|                | MWh   | -      | -     |  | 0%     |

**Følgende dage er defineret som laviast dage:**

På 0,4 kV niveau skelnes der ikke mellem hverdage, weekender eller helligdage.

Bemærkning: Der er ikke en direkte sammenhæng mellem figur, trafiklys og tabel i denne rapport.

Figuren viser de respektive døgnbelastningskurver i forhold til de fastsatte grænser for lav-, høj- og spidslast (eksempelvis henholdsvis 65% og 90% af max belastning). Trafiklyset viser inddelingen i lastperioder time for time efter en manuel tilpasning af trafiklyset. Tabellen viser hvor stor en del af forbruget, der kan henføres til de forskellige lastperioder i overensstemmelse med den manuelle tilpasning af lastperioderne (trafiklyset).