





# Hygiejnekrav ved ledningsarbejde

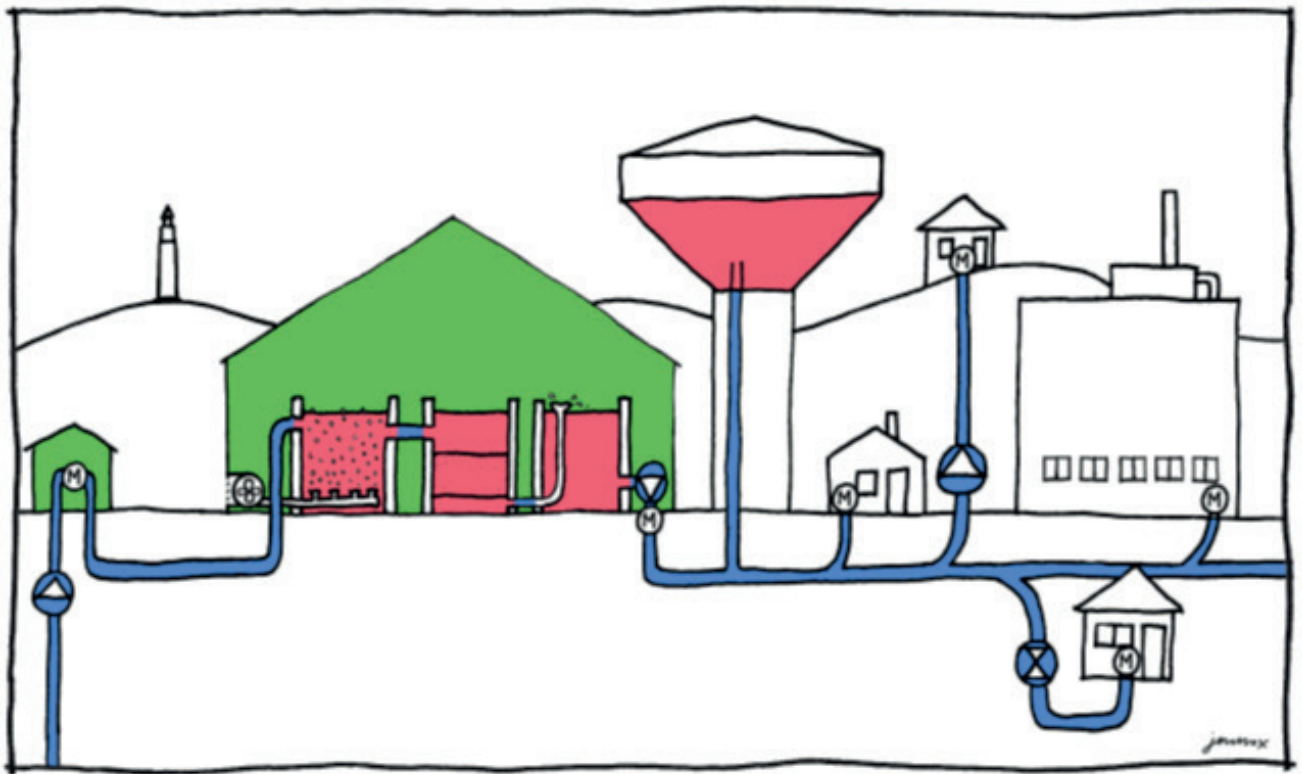

**Drikkevand er en fødevarer, og hvis det bliver forurenet, kan vi blive syge af at drikke det. Det er derfor vigtigt med en god hygiejne, når vi arbejder med drikkevand.**


### Ledningsarbejde

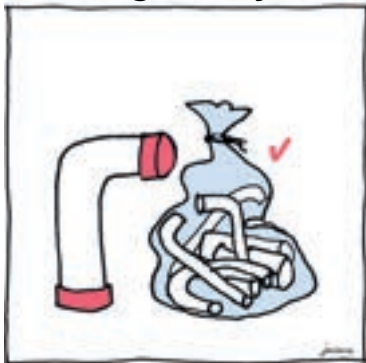

Komponenter skal sikres mod forurening.



Ledningsnettet skal sikres mod overfladevand.

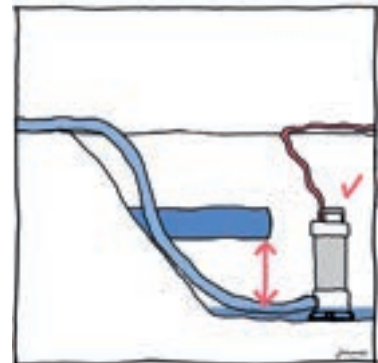

Der skal benyttes en pumpe, hvis der er fare for at der løber grund- eller overfladevand ind i røret.



Der skal altid tages hensyn til vejret, når der løses opgaver, så forureninger undgås.



For at materialer og værktøj ikke bliver forurenet, skal bilen holdes ren.



Der må kun anvendes kemikalier, som er godkendt af TREFOR Vand. Undgå at spille.






Tøj og værktøj skal være rent.



Der må kun anvendes rengjort værktøj. Sikker opbevaring af rengjort værktøj og komponenter.

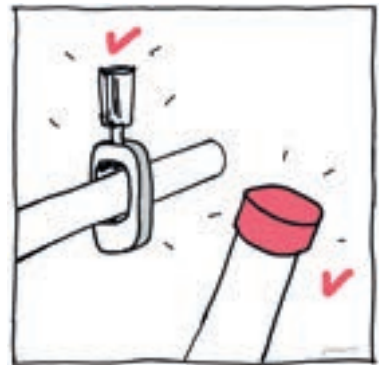


Der skal anvendes godkendt rørskærer. Alle rør skal være afproppet indtil brug.



Opbevaring af materialer må kun ske på Kokbjerg 30 eller på projekters anviste lagerpladser.



Når ledningsarbejdet er udført, skal den nye ledning udskylles., hvorefter distributionsledninger kan sættes i drift.

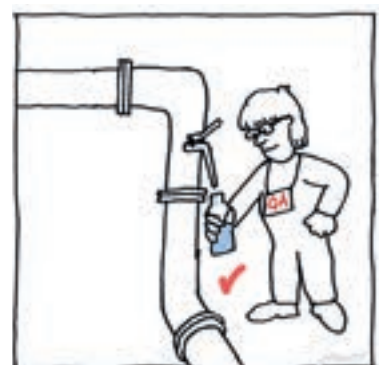

Transmissionsledninger må først sættes i drift, når vandprøverne er rene.

## Ved Blå zone arbejde



Arbejdstøjet skal være rent.



Nyt rent plastfolie eller lign. udlægges på stedet og desinficeres.



Værktøj og komponenter skal desinficeres. Hænder skal vaskes inden arbejdet påbegyndes.

## Er uheldet ude?

Hvis du har mistanke om, at der har været smådyr, spildevand, jord, overfladevand, regnvand, rørspåner, kemikalier, affald eller andet i ledningsanlægget, så der er risiko for en forurening, skal der straks tages kontakt til Driftovervågningen på tlf. 7933 7090.

Gør sådan:

### Beredskab

Stands ulykken  
Sig noget  
Gør noget  
Vær hurtig  
Følg op

**TRE**FOR  
Vand